

報道関係者各位

令和4年5月25日

水道管空気弁の漏水修理について


水道管の空気弁で漏水が発生したため、深夜に緊急の断水を行い、修理を実施しましたので報告します。

- 発生日時 令和4年5月24日 17:30 ごろ（市民からの通報により）
- 場 所 舞鶴市字 公文名 地内
（国道27号と京都丹後鉄道宮津線の交わる地点付近、国道の西側側道）
- 漏水箇所 空気弁（平成7年設置）
（付近の水道管は、ダクティル鑄鉄管 口径150mm（平成7年布設））
- 修 理 深夜0時より緊急の断水を行い、空気弁の接合部の修理を実施しました。
（断水時間は8分間でした）
- 断水戸数 公文名の一部（約200戸）

※断水範囲は次ページ図面をご覧ください。



配水管路図

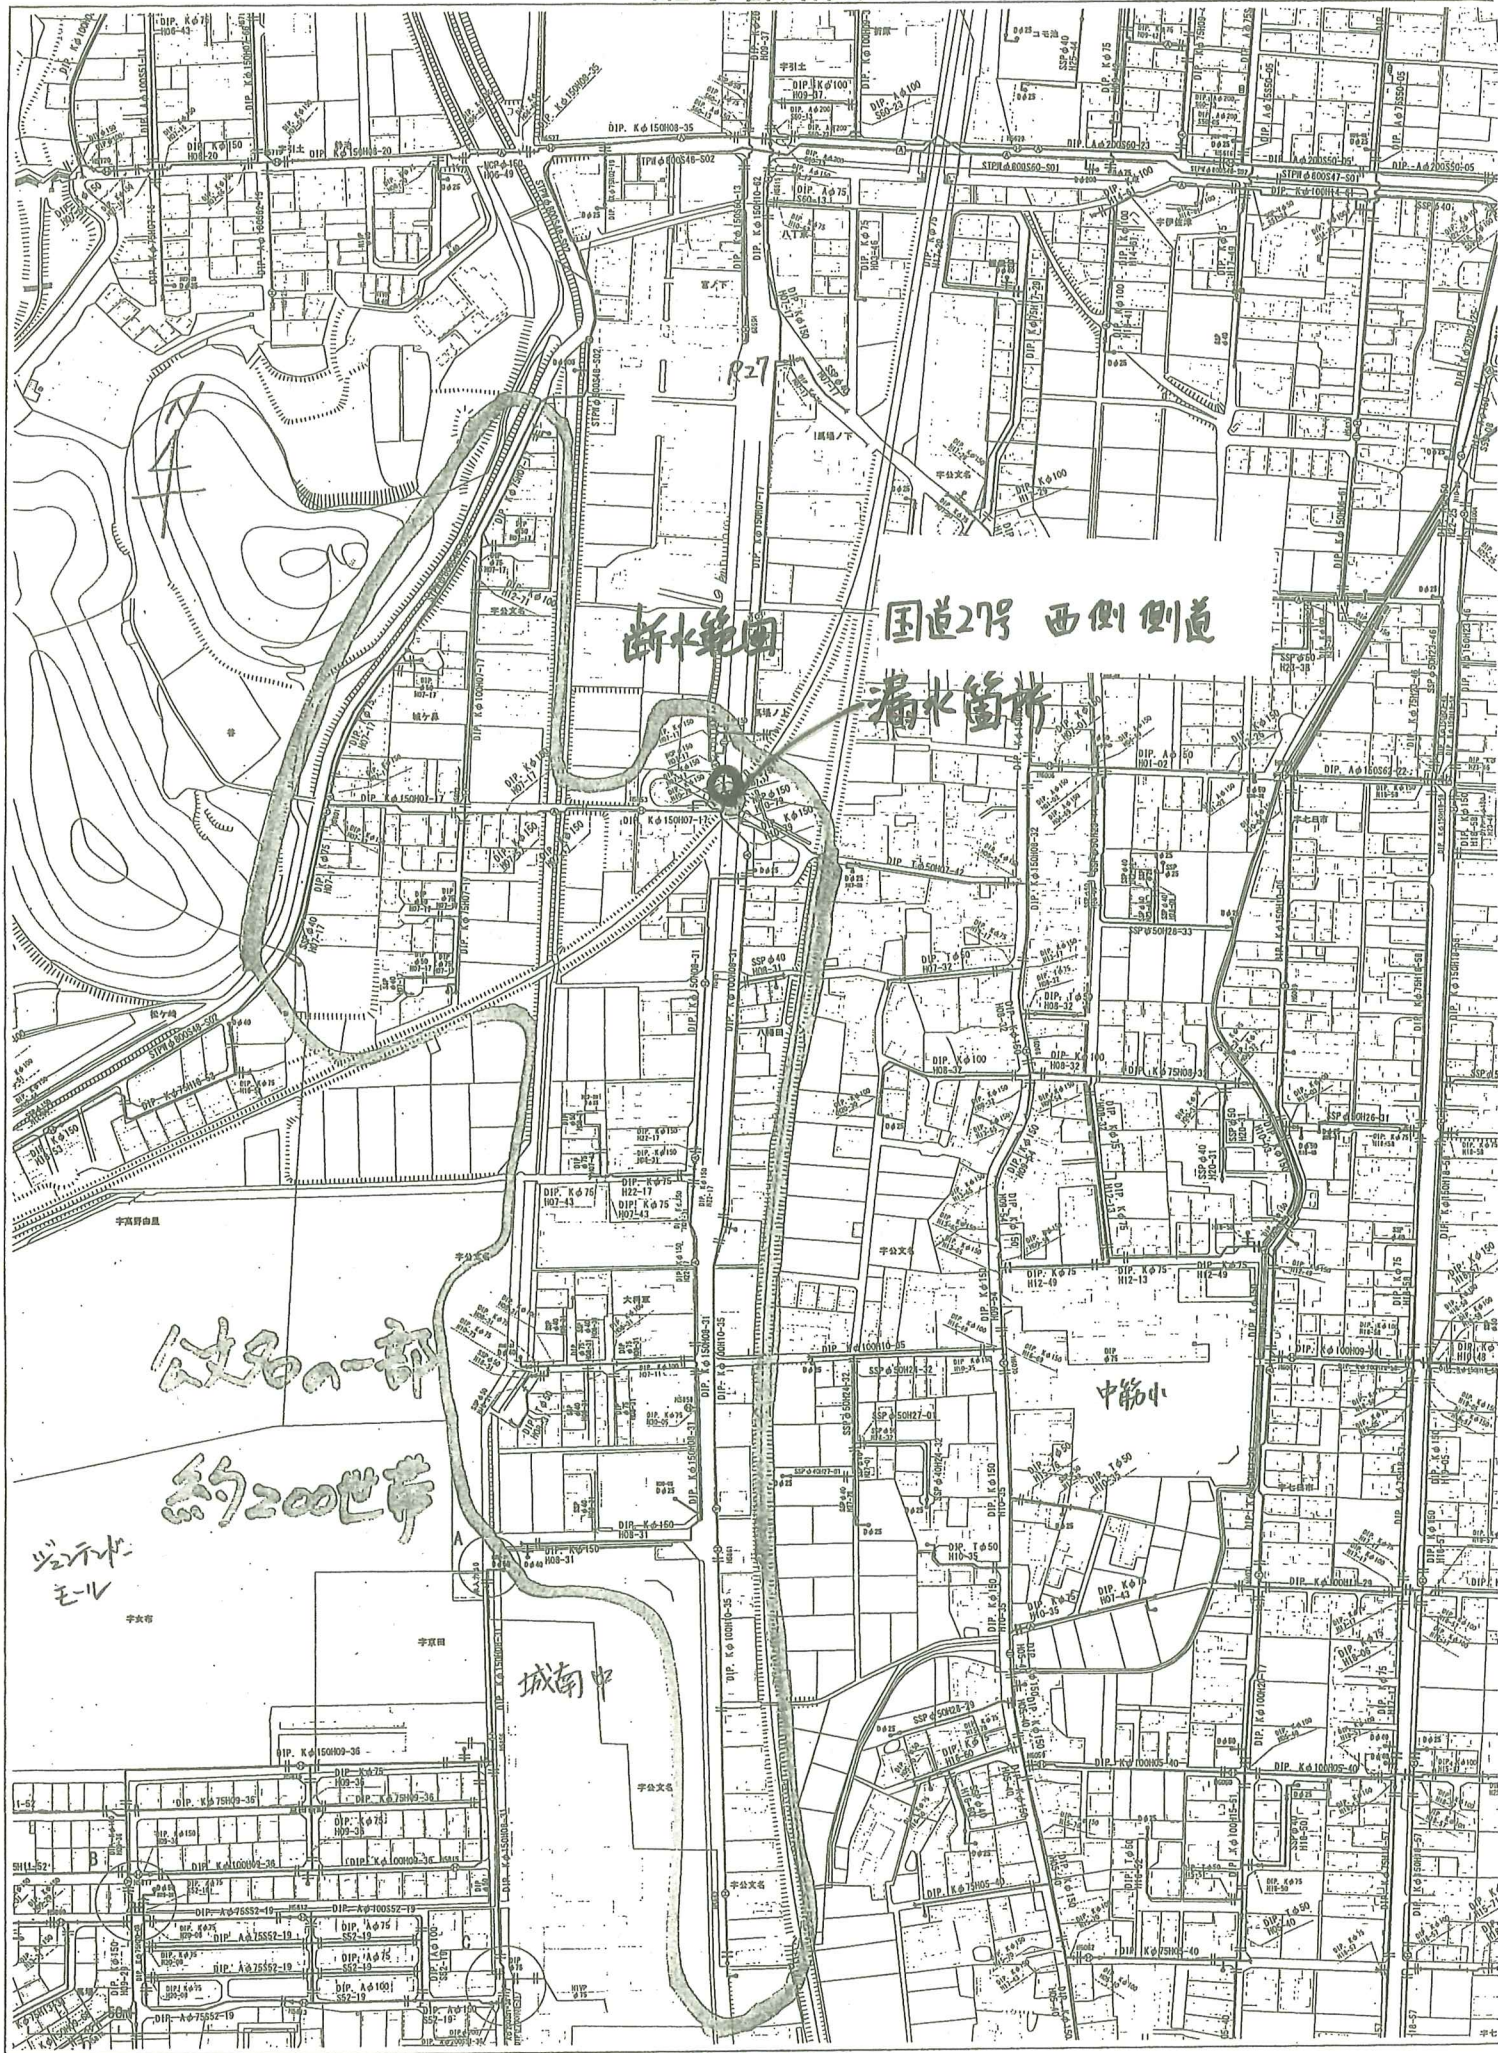

1:3000